


- UWAGI:**
- PRACE NALEŻY PROWADZIĆ SZCZEGÓŁOWO WG WYTYCZNYCH PROJEKTU, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW O BEZPIECZEŃSTWIE I CHOROBY PRACY.
 - WSZYSTKIE MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPowiednImI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATYSTY I CERTYFIKATY;
 - WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNIe W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH I/LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH.

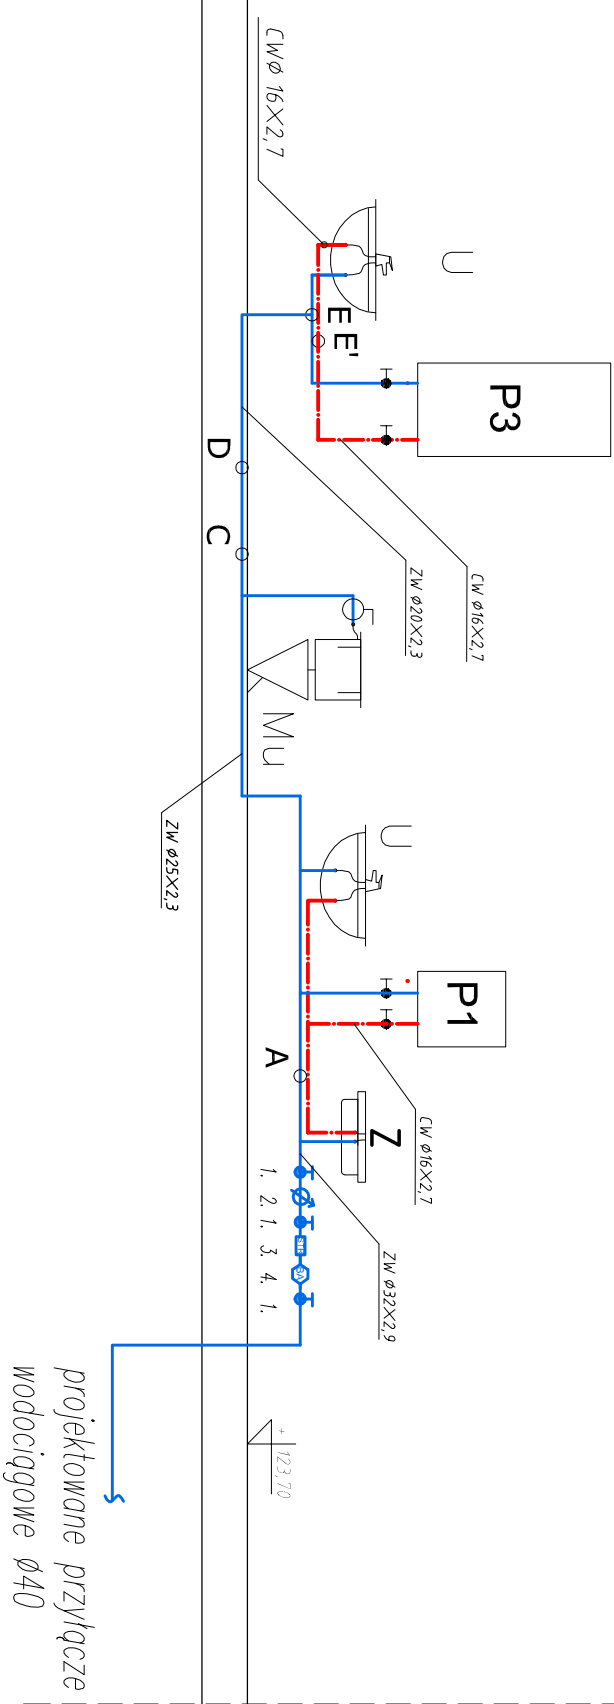

projektowane przyłącze
wodociągowe Ø40

- LEGENDA**
- woda zimna
 - woda ciepła
 - P1 – pojemnościowy, podgrzewacz wody V=15l N=2,0kW, 1x230V
 - P2 – przepływowy, podlunywolkowy podgrzewacz wody N=3,5kW, 1x230V
 - P3 – pojemnościowy, podgrzewacz wody V=50l N=3,0kW, 1x230V
 - Zestaw wodonierzowy:
 - 1. – zawór grzybkowy skośny DN25
 - 2. – wodomierz jednokierunkowy JS3,5 DN25
 - 3. – filtr siatkowy
 - 4. – zawór antyskażeniowy typ BA2760 DN25

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| ECO Projekt | | | | ul. Ulanów 22/49 Lublin 20-554 | |
| Waldemar Paszkiewicz | | | | NIP 712-005-96-72, REGON 430337689 | |
| INWESTOR: | | | | | |
| GMINA BARANÓW | | | | | |
| UL. RYNEK 14, 24-105 BARANÓW | | | | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | | | | | |
| ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW, | | | | SKALA - | |
| DZIAŁKA NR. 864, 865/1, 866/1, 863/1 OBRĘB 1 BARANÓW | | | | | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU: | | SPECJALNOŚĆ BUDOWLANA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE | DATA | PODPIS |
| ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ | | specjalność sanitarna | nr upr. 9/Lb/96 | 05.2013r. | |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. PIOTR DYSPUT | | specjalność sanitarna | nr upr. 664/Lb/88 | 05.2013r. | |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. ZBIGNIEW NIEDZIELSKI | | | | | |