
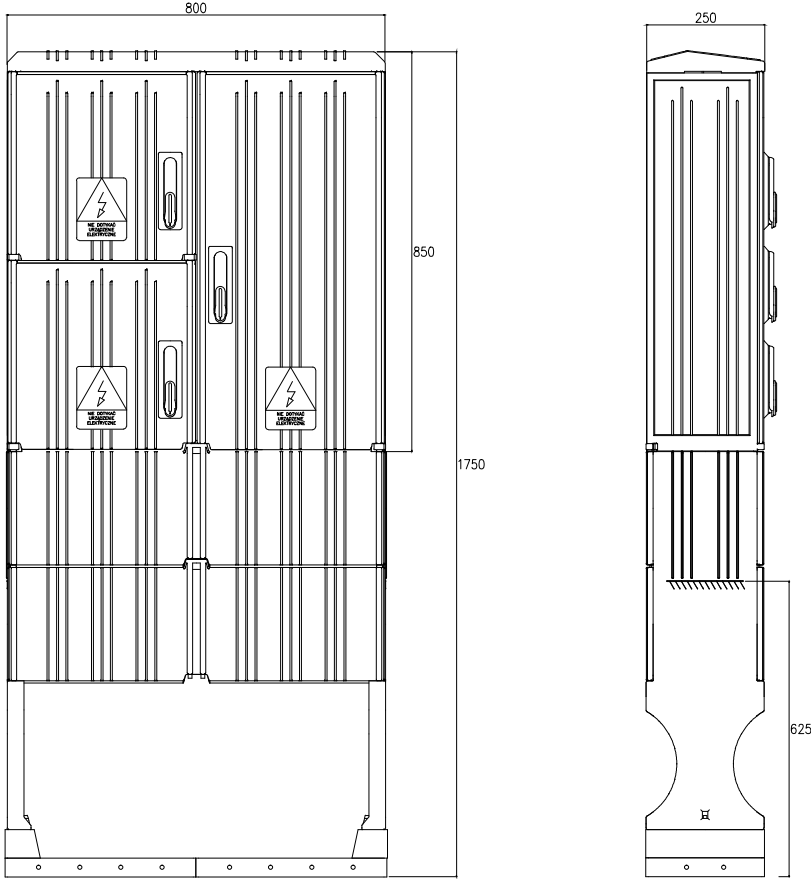
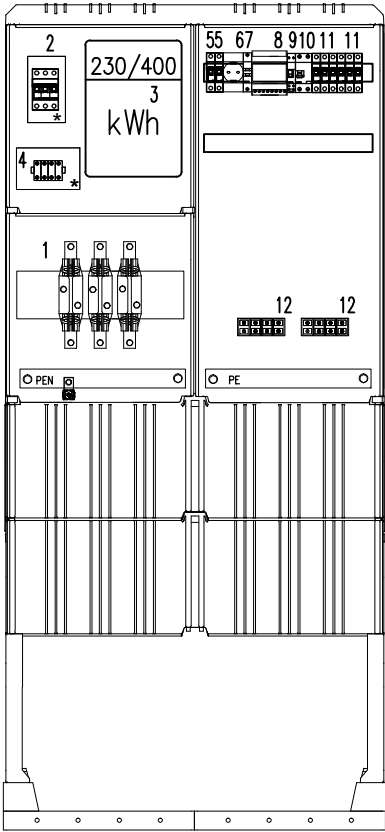



Proj. ZKP+Sz0
na dz. nr 1537, ul. Tartaczna
przy granicy z dz. nr 3423/4

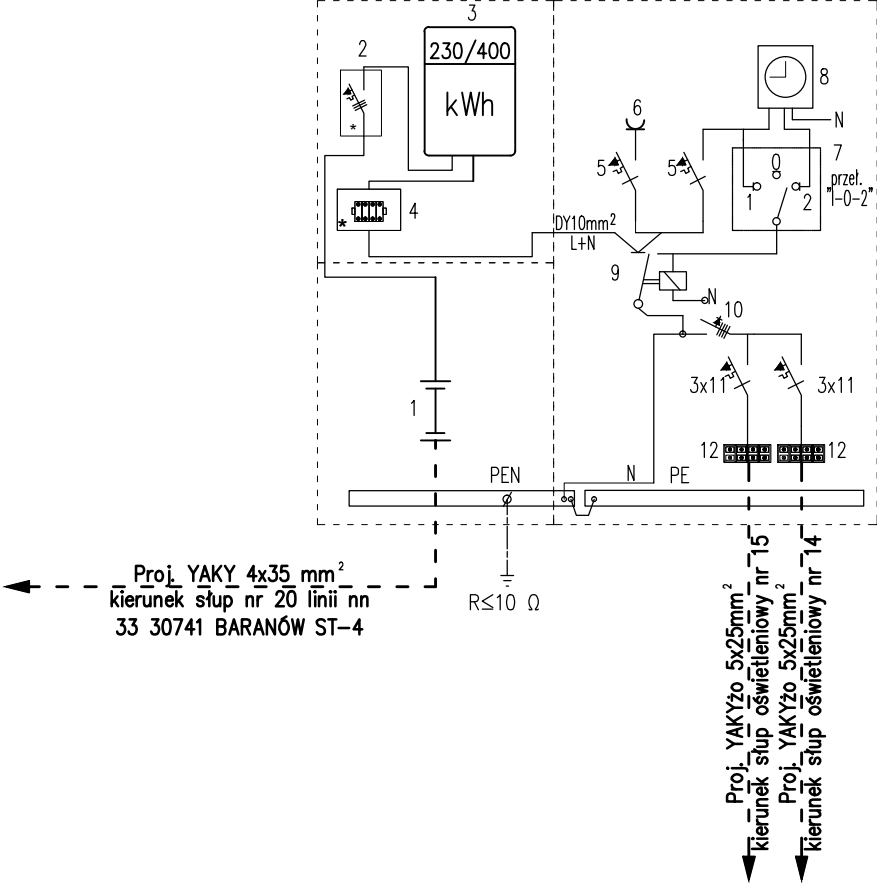

- Obudowa:
zestaw obudów 800/800/3 - szt 1
- Wypożenie
- Przedział zasilania:
- 1- podstawa bezpiecznikowa 250A ze zworami - kpl 1
- 2- obudowa S-4 z wyłącznikiem nadprądowym trójpolowym C20 - szt 1
- 3- tablica licznikowa 3-F - szt 1
- 4- Listwa zaciskowa - szt 1
- Przedział Odbiorcy:
- 5- wyłącznik nadprądowy jednopolowy B6 - szt 2
- 6- gniazdo serwisowe - szt 1
- 7- przełącznik 3-położ "1-0-2" - szt 1
- 8- programowalny sterownik oświetlenia - szt 1
- 9- stycznik - szt 1
- 10- wyłącznik różnicowoprądowy 25-300-AC - szt 1
- 11- wyłącznik nadprądowy jednopolowy B16 - szt 6
- 12- listwa zaciskowa - szt 2

* aparaty przystosowane do plombowania przez RE Puławy

UKŁAD SIECI: TN

Tytuł rys.	Zestaw ZKP+Sz0			 Puławy, ul. Miodowa 10 tel. 604-946-289	
Inwestor	Gmina Baranów 24–105 Baranów ul. Rynek 14				
Przedmiot opracowania	Oświetlenie drogowe przy ul. Tartacznej w Baranowie dz. nr 3423/4; 3129; 1537				
Branża	ELEKTRYCZNA				
Opracował	mgr inż. Karol Marczuk	–		Skala: –	Rys.: E–04
Projektant	mgr inż. Przemysław Capata	Upr.bud. LUB/0062/PWBE/15		Data: 22.06.16	