


SCHEMAT MONTAŻOWY RURY OSŁONOWEJ RO1

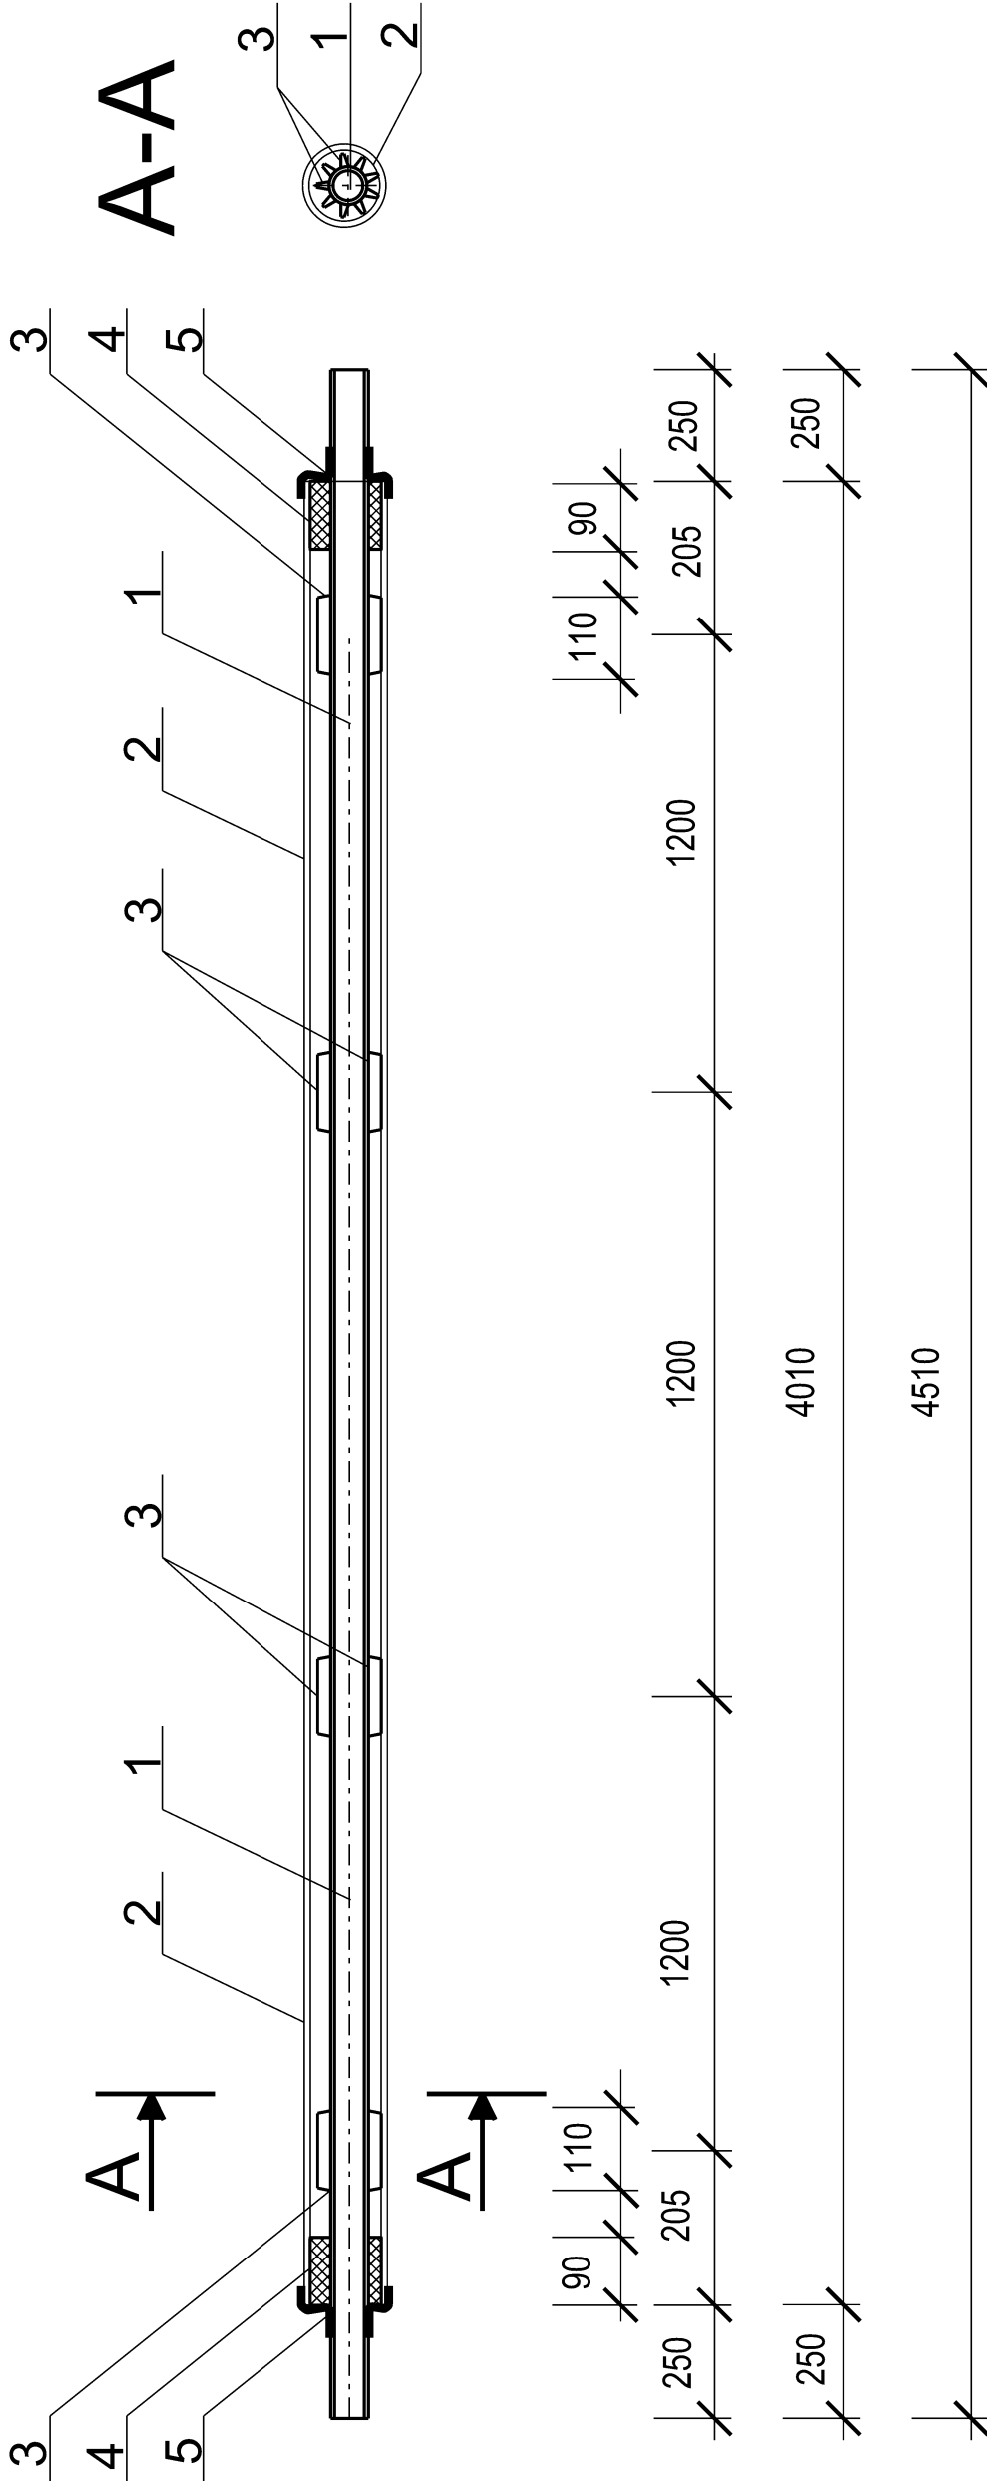

Ozn.	Wyszczególnienie	Ilość
1	Rura wodociągowa PE100 SDR17 PN 10bar Ø40x2,4	1 szt.
2	Rura osłonowa PE100 SDR21 PN8 Ø90x4,3 dł. L=4,0m,	1 szt.
3	Płozy dystansowe, tworzywowe o wys. 15mm, ilość obwodów - 4kpl, ilość elementów w jednym obwodzie 4 szt.	7 kpl.
4	Łańuch uszczelniający	2 kpl.
5	Manszeta N 40x100	2 szt.

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30-348 Kraków, tel.: 608 358 229
Inwestor	Gmina Baranów ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
Obiekt	Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na ośrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele użytkowe. Budowa wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. Budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie. Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi
Adres	Baranów, działki nr ewid: 2938, 2682 Obręb: 0001 Baranów Jedn. ewidencyjna: 061402_2 Baranów
Branża	instalacje sanitarne
Faza	projekt wykonawczy
Projektant	inż. Andrzej Zabratyński
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Rechtoń
Data	grudzień 2020r
Tytuł rysunku	SCHEMAT MONTAŻOWY RURY OSŁONOWEJ RO1
Skala	
Numer	S - 04